Service de l'eau

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509 Vucherens

Analyse n°102900

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.VUCH.102900

Lausanne, le 30-04-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102900**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Carroz - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021 au 23-04-2021		

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	non décelé	UFC/ml	VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

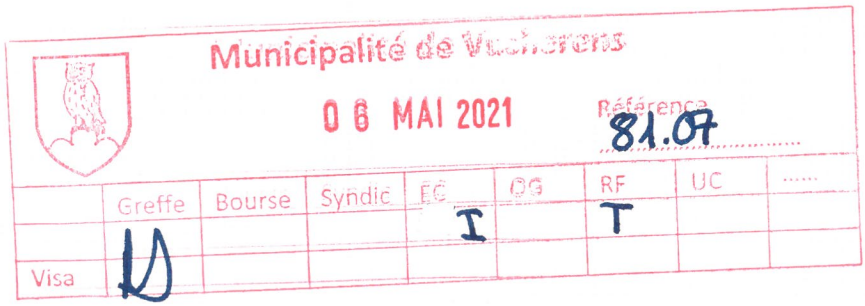

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102900**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Carroz - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité		Norme
MON-ALA-26	Température	9.8	°C		VE: 8-15
	Bromures	<10.0	µg/l		
	Chlorures	4.9	mg/l		VM: max. 250
	Fluorures	<0.5	mg/l		VM: max. 1.5
	Nitrates	12.8	mg/l		VM: max. 40
	Sulfates	16.0	mg/l		VE: max. 50
	Calcium	98.8	mg/l		
	Dureté totale	29.7	°f		
	Magnésium	12.1	mg/l		
	Potassium	1.4	mg/l		VE: < 5
	Sodium	3.0	mg/l		VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	0.50	mg C/l		VI: ≤ 2
MON-ALA-62*	Conductivité	543	µS/cm		VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	5.37	mmol/l		
MON-ALA-62*	Dureté carbonnatée	26.9	°f		
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	324.52	mg/l		
MON-ALA-19	Oxydabilité KMnO4	1.1	mg/l		VE: < 3
MON-ALA-62*	pH	7.49			VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l		VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l		VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l		VM: max. 1
MON-ALA-53*	**Silice**	**5.5**	**mg Si/l**	**± 20%**	**VM: max. 5**
MON-ALA-17	Turbidité	0.08	NTU		VE: < 0.5 NTU avant traitement ; < 0.2 NTU après traitement

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Déclaration de conformité Cet échantillon est considéré non conforme aux normes en vigueur pour le(s) paramètre(s) analysé(s) (OPBD**), sans tenir compte de l'incertitude de mesure.
Cependant, en raison de la proximité du (des) résultat(s) à la valeur maximale de la norme en vigueur et en tenant compte de son incertitude de mesure, l'échantillon pourrait être considéré conforme.

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102900**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Carroz - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
	R417888	46	ng/L	VM: max. 100
	R471811	**569**	**ng/L**	**VM: max. 100**
	SYN507900	<5	ng/L	VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est non conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102900**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Carroz - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

Service de l'eau

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509 Vucherens

Analyse n°102901

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.VUCH.102901

Lausanne, le 30-04-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102901**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Grands Champs - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021 au 23-04-2021		

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	1	UFC/ml	VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102901**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Grands Champs - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-26	Température	10.0	°C	VE: 8-15
	Bromures	<10.0	µg/l	
	Chlorures	7.8	mg/l	VM: max. 250
	Fluorures	<0.5	mg/l	VM: max. 1.5
	Nitrates	7.9	mg/l	VM: max. 40
	Sulfates	14.5	mg/l	VE: max. 50
	Calcium	107.2	mg/l	
	Dureté totale	34.3	°f	
	Magnésium	18.3	mg/l	
	Potassium	1.7	mg/l	VE: < 5
	Sodium	7.1	mg/l	VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	0.54	mg C/l	VI: ≤ 2
MON-ALA-62*	Conductivité	632	µS/cm	VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	6.50	mmol/l	
MON-ALA-62*	Dureté carbonnatée	32.5	°f	
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	393.45	mg/l	
MON-ALA-19	Oxydabilité KMnO4	1.7	mg/l	VE: < 3
MON-ALA-62*	pH	7.51		VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l	VM: max. 1
MON-ALA-53*	**Silice**	**6.8**	**mg Si/l**	**VM: max. 5**
MON-ALA-17	Turbidité	0.15	NTU	VE: < 0.5 NTU avant traitement ; < 0.2 NTU après traitement

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est non conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102901**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Grands Champs - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
	R417888	<5	ng/L	VM: max. 100
	R471811	26	ng/L	VM: max. 100
	SYN507900	<5	ng/L	VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102901**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Grands Champs - après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

Service de l'eau

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509 Vucherens

Analyse n°102902

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.VUCH.102902

Lausanne, le 30-04-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102902**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Rueires - Après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021 au 23-04-2021		

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	non décelé	UFC/ml	VM: max. 20

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau
case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102902**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Rueires - Après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité		Norme
MON-ALA-26	Température	10.2	°C		VE: 8-15
	Bromures	<10.0	µg/l		
	Chlorures	28.8	mg/l		VM: max. 250
	Fluorures	<0.5	mg/l		VM: max. 1.5
	Nitrates	17.5	mg/l		VM: max. 40
	Sulfates	14.0	mg/l		VE: max. 50
	Calcium	117.4	mg/l		
	Dureté totale	36.5	°f		
	Magnésium	17.4	mg/l		
	Potassium	3.2	mg/l		VE: < 5
	Sodium	16.0	mg/l		VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	0.50	mg C/l		VI: ≤ 2
MON-ALA-62*	Conductivité	733	µS/cm		VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	6.71	mmol/l		
MON-ALA-62*	Dureté carbonnatée	33.6	°f		
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	406.26	mg/l		
MON-ALA-19	Oxydabilité KMnO4	1.6	mg/l		VE: < 3
MON-ALA-62*	pH	7.61			VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l		VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l		VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l		VM: max. 1
MON-ALA-53*	**Silice**	**4.6**	**mg Si/l**	**± 20%**	**VM: max. 5**
MON-ALA-17	Turbidité	0.09	NTU		VE: < 0.5 NTU avant traitement ; < 0.2 NTU après traitement

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Déclaration de conformité Cet échantillon est considéré conforme aux normes en vigueur pour le(s) paramètre(s) analysé(s) (OPBD**), sans tenir compte de l'incertitude de mesure.
Cependant, en raison de la proximité du (des) résultat(s) à la valeur maximale de la norme en vigueur et en tenant compte de son incertitude de mesure, l'échantillon pourrait être considéré non conforme.

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102902**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Rueires - Après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
	R417888	48	ng/L	VM: max. 100
	R471811	**350**	**ng/L**	**VM: max. 100**
	SYN507900	<5	ng/L	VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est non conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102902**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Stap Rueires - Après UV
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

Service de l'eau

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Administration communale de Vucherens
Ch. du Collège 8

1509 Vucherens

Analyse n°102903

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.VUCH.102903

Lausanne, le 30-04-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102903**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Local du feu (SDIS)
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021 au 23-04-2021		

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	non décelé	UFC/ml	VM: max. 300

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102903**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Local du feu (SDIS)
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-26	Température	8.8	°C	VE: 8-15
	Bromures	<10.0	µg/l	
	Chlorures	7.8	mg/l	VM: max. 250
	Fluorures	<0.5	mg/l	VM: max. 1.5
	Nitrates	7.9	mg/l	VM: max. 40
	Sulfates	14.6	mg/l	VE: max. 50
	Calcium	107.7	mg/l	
	Dureté totale	34.5	°f	
	Magnésium	18.5	mg/l	
	Potassium	1.7	mg/l	VE: < 5
	Sodium	7.1	mg/l	VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	0.50	mg C/l	VI: ≤ 2
MON-ALA-62*	Conductivité	634	µS/cm	VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	6.51	mmol/l	
MON-ALA-62*	Dureté carbonnatée	32.6	°f	
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	394.06	mg/l	
MON-ALA-19	Oxydabilité KMnO4	1.2	mg/l	VE: < 3
MON-ALA-62*	pH	7.37		VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l	VM: max. 1
MON-ALA-53*	**Silice**	**6.8**	**mg Si/l**	**VM: max. 5**
MON-ALA-17	Turbidité	0.09	NTU	VE: < 0.5 NTU avant traitement ; < 0.2 NTU après traitement

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est non conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau
case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102903**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Local du feu (SDIS)
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	20-04-2021		

Métabolites Chlorothalonil (3 composés)

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
	R417888	<5	ng/L	VM: max. 100
	R471811	37	ng/L	VM: max. 100
	SYN507900	<5	ng/L	VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.VUCH.102903**	Provenance de l'échantillon	Commune de Vucherens
Date prélèvement	20-04-2021	Lieu de prélèvement	Local du feu (SDIS)
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.

Service de l'eau

Ville de Lausanne

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Information concernant vos rapports d'analyses

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une partie des rapports d'analyses sur les prélèvements effectués par vos soins. **Les résultats manquants vous parviendront ultérieurement.**

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.